
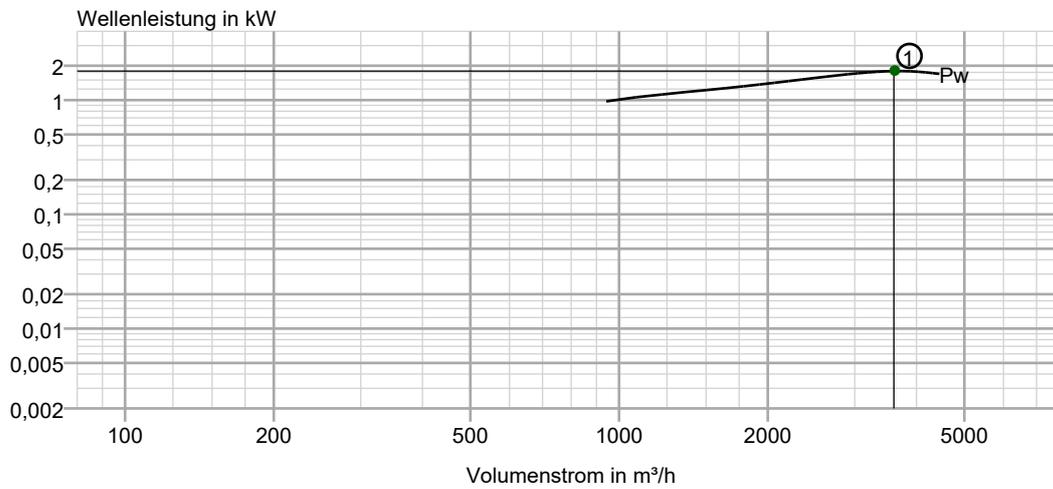


## Projekt- Referenzen

Kunde : Impexron GmbH  
 KD-Referenz : per E-Mail  
 Kommission : 42637\_11

HF-Ref. : AG91213\_19  
 Position : 1  
 HF-Typ : HF R 250-15 D (DS1)

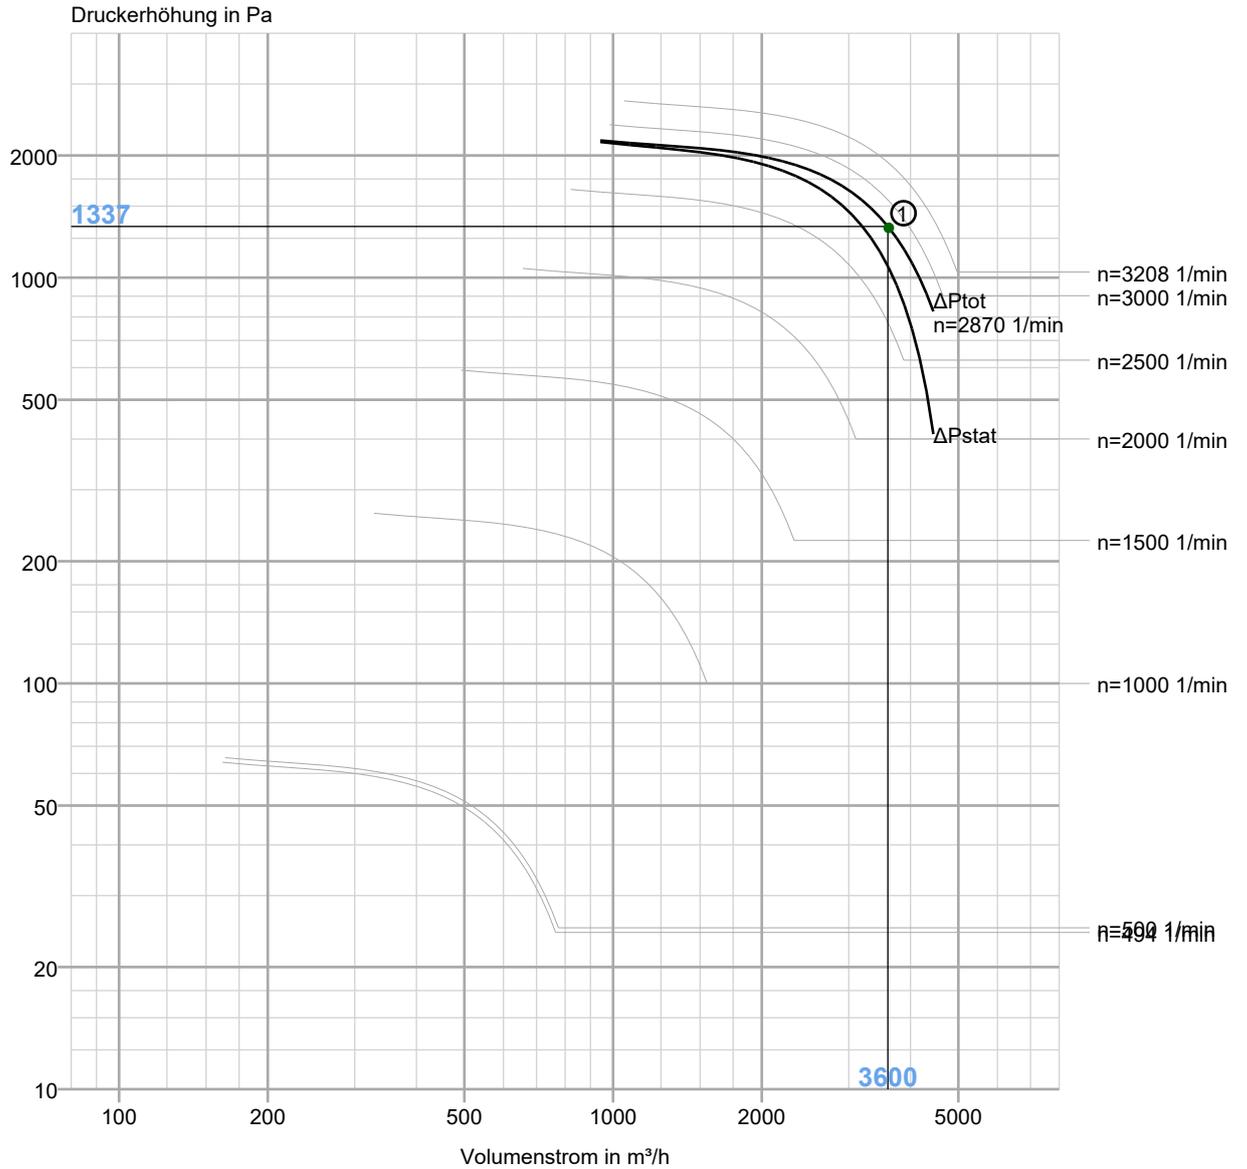

Datum: 12.08.2019

Interne- ID:

V 1.1.0.40/09.04.2015

Technische Änderungen vorbehalten!



**Hürner Luft- und Umwelttechnik GmbH**  
 Ernst-Hürner-Straße  
 35325 Mücke-Atzenhain  
 Germany

Fon: +49 (0) 64 01/91 80-0  
 Fax: +49 (0) 64 01/91 80-142  
 info@hlu.eu  
 www.hlu.eu

